


UWAGA:
 Wzdłuż tras wszystkich kabli energetycznych prowadzić bednarkę ocynkowaną FeZn o wymiarach 30x3mm, do której podłączyć zaciski ochronne projektowanych masztów i słupów oświetleniowych – ochrona odgromowa

Warunki przyłączenia: nr 16/R/1/02354
 z dnia 24-02-2016r. + aneks


UWAGA:
 - przystosować obudowę zabezpieczenia do plombowania

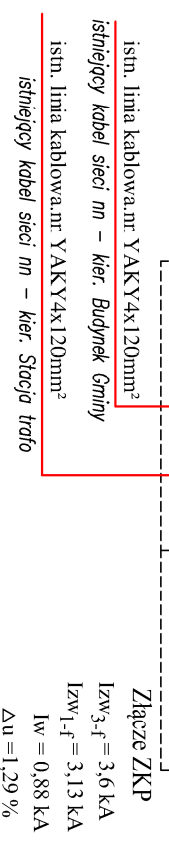

Bilans mocy obiektu:
 $P = 110,0 \text{ kW}$
 $P_z = 96,0 \text{ kW}$

Warunek samoczynnego szybkiego wyłączenia zasilania - spełniony
 $I_{zw3-f} > I_w$
 $I_{zw1-f} > I_w$

Warunek dopuszczalnego spadku napięcia - spełniony
 $\Delta U_{całk} = 3,80\% < \Delta U_{dop} = 7\%$

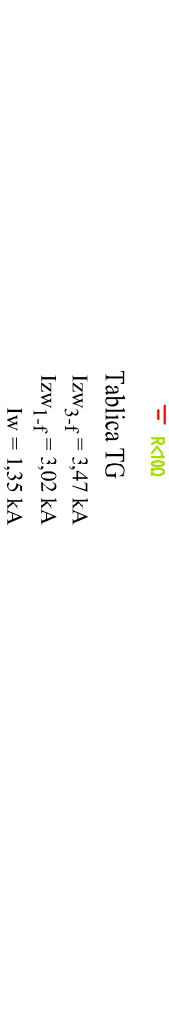

Warunek samoczynnego szybkiego wyłączenia zasilania - spełniony
 $I_{zw3-f} > I_w$
 $I_{zw1-f} > I_w$

Warunek dopuszczalnego spadku napięcia - spełniony
 $\Delta U_{całk} = 3,80\% < \Delta U_{dop} = 7\%$

Na słupach oznaczonych "C" – zamontować oprawy o mocy 70W
 Na słupach oznaczonych "S" – zamontować projektory zgodnie z opisem

S2, S5 Maszt H=16m z osmioma projektorami (2000W/400V)
S1, S3, S4, S6 Maszt H=16m z sześcioma projektorami (2000W/400V)
S11, S12, S13 Maszt H=16m z dwoma projektorami (250W/230V i 400W/230V)
S7, S8, S9 Maszt H=16m z dwoma projektorami (250W/230V i 1000W/230V)
S10 Maszt H=16m z czterema projektorami (2x250W/230V + 1x400W/230V + 1x1000W/230V)

Tablica T1
 Zestawienie ilościowe zaprojektowanych projektorów do montażu na masztach:
 8 szt. typu: 250W/230V A25-WB
 4 szt. typu: 400W/230V SGR A25-WB
 4 szt. typu: 1000W/230V WB/60
 40 szt. typu: 2000W/400V/956-WB/60

UWAGA!
 Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępnienia osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyjątku, poza wyjątkiem firmy Pracownia Architektoniczna "ARCHIDUET" (Dz. Ur. Nr. 24/1994, poz. 83 art. 115-118)

Temat:	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W MIEJSCOWOŚCI JANÓW I BROCHÓW – INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Investor:	Gmina Brochów, Brochów 125
Projektant:	mgr inż. Dariusz Duplicki upr. nr MAZ/0409/PWOE/07
Sprawdzający:	inż. Elżbieta Kroczevska upr. bud. nr: Wa-601/92
Lokalizacja:	Janów dz. nr ew. 118, 119, 7, 119/8 obręb Janów-Janówek, Brochów dz. nr ew. 310/4, 312/1 obręb Brochów
Nazwa rysunku:	Schemat ideowy sieci kablowej na terenie kompleksu sportowego
Data: IV kw 2016r.	Format : A3 SKALA : ---- Nr str. 36